


問7 現在、主に設計額1億円以上の工事について、特定共同企業体（JV）で発注していますが、金額要件についてどのようにお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。


- 1 現行どおりで良い
- 2 金額を引き下げるべきだ
- 3 金額を引き上げるべきだ
- 4 その他
- 5 無回答

184
17
69
24
10
1～5計 304

※ 9者が「1」～「3」を選択した上で、「4 その他」に意見を記載したことから、また、1者が「1」及び「2」の2か所に回答したことから、集計上回答者数より多くなっている。

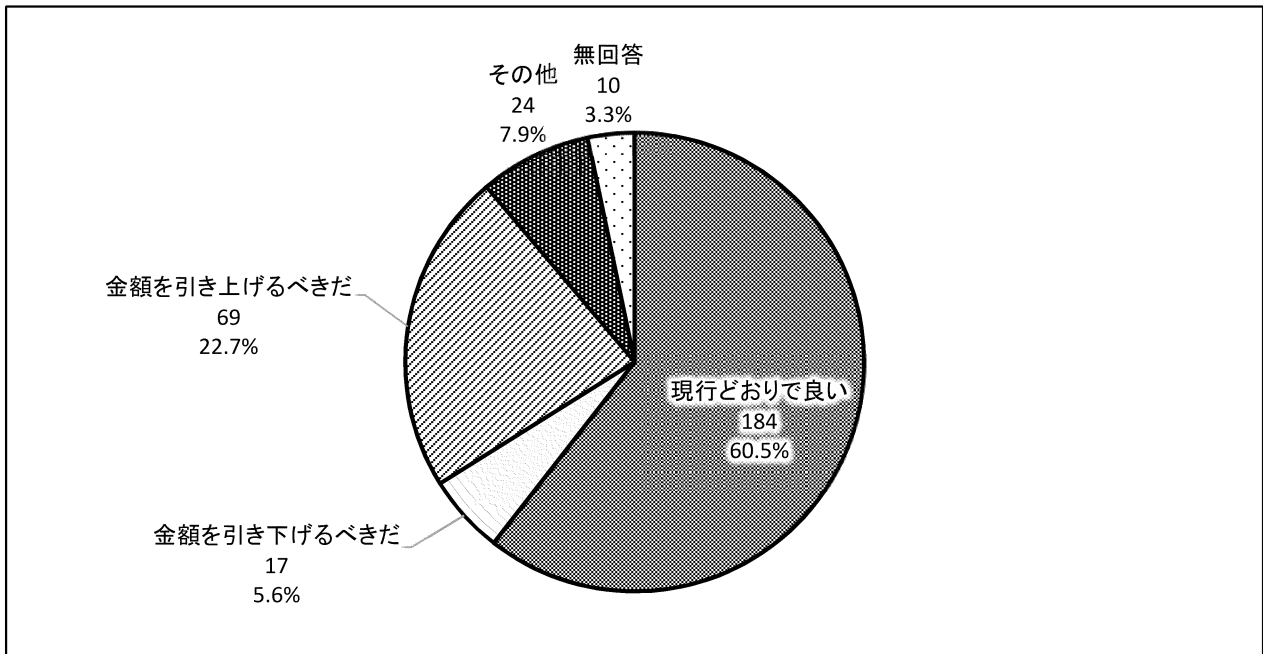

【上記回答における工事等級（ランク）別の回答状況】

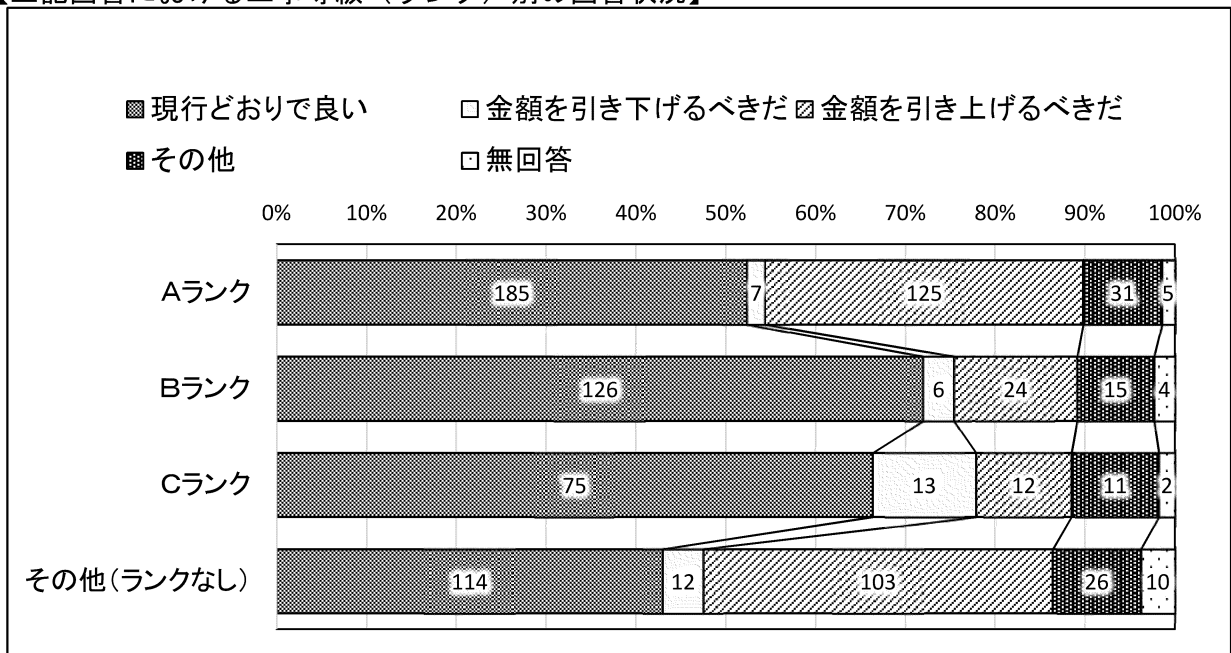

※上記クロス集計については、各事業者の登録工種ごとに集計を行っていることから、回答数の合計が問7における回答数（304）と一致しない。

## 【「4 その他」に記載された内容】

- ・ 議会案件まで金額を引き上げるべきだと思います。(4)
- ・ JV案件は1億円以上というのは安い。工期も長く、各社の経費が掛かり過ぎて、採算性に欠ける。
- ・ 1億円は、1社で施工可能であり、特定共同企業体(JV)で発注する金額を引き上げるべきと思う。(例:2億円以上)(2)
- ・ 「金額は、現行どおりで良い」ですが、下位業者の技術力向上のために、「A+B」「A+B+C」などのJV工事の発注の検討。(2)
- ・ 金額としては妥当だと思うが、工事内容も含めて、JVにするか否かを決定してほしい。(2)
- ・ 消費税や工事価格全般の実態にあった値上がりを考慮いただきたい。
- ・ 工期が2年、3年であっても1億以上はJV発注となり、担当者、経費がまかなえない。1年の2期で1億円以上を基準としたらよいのではないのでしょうか。(JV発注)

※ ( ) 内の数字は、枠内に掲載した意見と同様の意見の数を表している。